

Verkorte handleiding

PREVIDIA | COMPACT

BRANDMELDCENTRALE

Handelingen bij een brandmelding:

Bij waarschuwing (Pre-Alarm):

Druk op STOP zoemer



Om onderzoek te starten toets:
(In overeenstemming met de autoriteiten)



Of:
Direct evacuatie starten:
(Sirenes starten en sturingen geactiveerd)



Bij een brand alarm:

(Controleer de ruimte waar de melding vandaan komt)

Druk op STOP zoemer



Indien geen evacuatie vereist is stop
sirenes (niv2)
(start sirenes weer door nogmaals toets te activeren)



Knoppen:

LED test



Evacuatie (niv2)



Onderzoek (niv2)



Stop zoemer



Stop/start sirene (niv2)



Herstel centrale (niv2)



Herstellen van de centrale:

Indien geen verdere actie is vereist druk op STOP sirene (niv2)
(indien de sirenes al gestopt zijn starten deze weer)





Herstel de centrale (niv2)
(In overeenstemming met de autoriteiten)



Niveau 2 centrale:

De centrale is met de sleutel of
met code in niveau 2 te zetten.
(code wordt verstrekt door uw installateur)

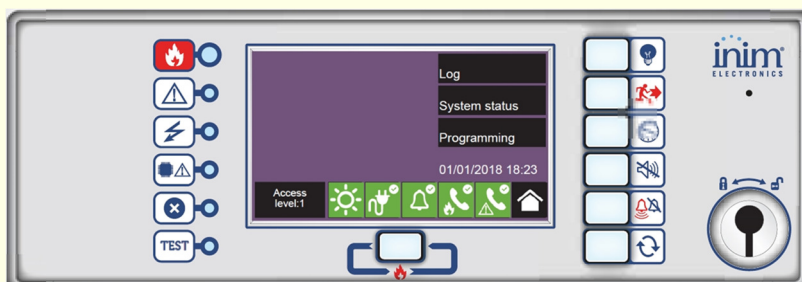

Voor uitgebreide instructies zie gebruikershandleiding